



Sistema da Lagoa Rodrigo de Freitas

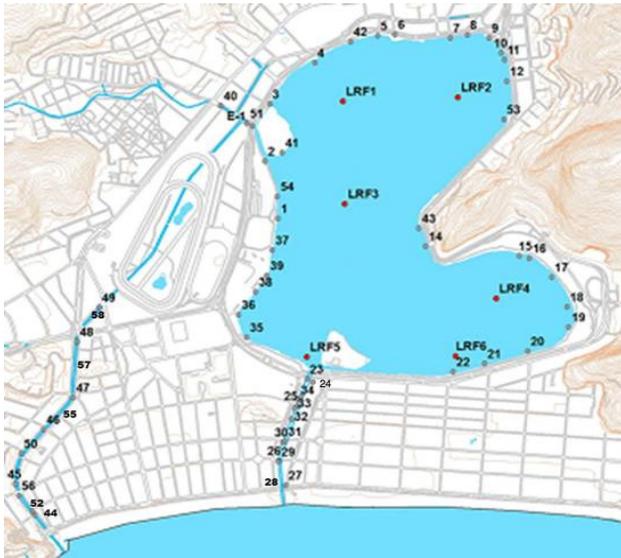

- Monitoramento Pontual: Pontos LRF1, LRF2, LRF3, LRF4, LRF5 e LRF6 (2 vezes por semana);
- Monitoramento Contínuo: Ponto LRF3;
- Pontos de deságue (1-58);

Nível da Lagoa (cm)

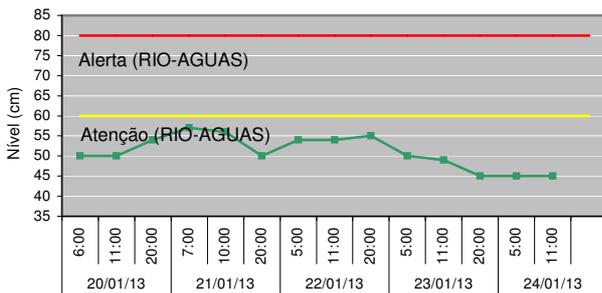

Manejo das Comportas e Produção Pesqueira

23/01 - Aberta às 14:26h - maré entrando / Fechada às 15:33h / Aberta às 23h - sem fluxo
 24/01 - Fechada às 10:15h

Visc. Albuquerque -	Fechada
General Garzon -	Fechada
Produção Pesqueira (kg) -	320

Cenários do Plano de Contingência

CENÁRIO 1- Lançamento de efluente reativo na presença de Reagente de Nessler.

Lançamento de efluentes reativos ao Reagente de Nessler

Data	Pontos Observados	
	Lagoa	Canais
DOM (20)	-	-
SEG (21)	chuva	chuva
TER (22)	chuva	chuva
QUA (23)	2, 20	23, 28, 29, 30, 33, 46, 50, 59
QUI (24)	2, 20	29, 30

* O Reativo de Nessler identifica a presença de amônia. Teste qualitativo.

Condições Meteorológicas


Temperatura do ar - mínima de 22,2 °C e máxima de 28,3 °C.

Pluviosidade - acumulado de 0,0 mm.

Radiação solar - média do período - 449,2 Watt/m².

Ventos - Fracos a moderados e predominantemente de Leste (L).

Diagnóstico da Qualidade da Água

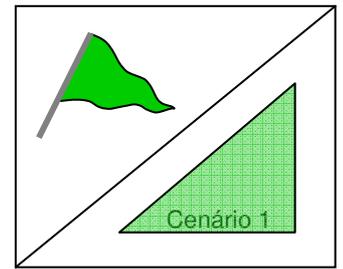

Divisão conforme Decreto Municipal 18.415, de 01/03/2000.

Recreação de contato secundário (Resolução CONAMA 357/2005)

- Área 1: Própria
- Área 2: Imprópria
- Área 3: Imprópria

Proteção das comunidades aquáticas:

- ▲ Estado de equilíbrio
- ▲ Estado de alerta
- ▲ Estado crítico

Cenários de contingência:

- ▲ Até 1 Cenário
- ▲ Com 2 Cenários
- ▲ Com 3 ou + Cenários

Proteção das Comunidades Aquáticas

Classificação: **Bandeira Verde (Estado de equilíbrio),**



baseada nos valores de Oxigênio Dissolvido (mg/L):

Equilíbrio - OD ≥ 4mg/L | Alerta - 2 ≤ OD < 4 (mg/L) | Crítico - OD < 2mg/L

Contato Secundário - última coleta em 21/01/13

Classificação para o contato secundário, baseado na análise dos seis últimos resultados, segundo a Resolução CONAMA 357/2005, para água salobra Classe 2.

Resultados do Monitoramento Contínuo

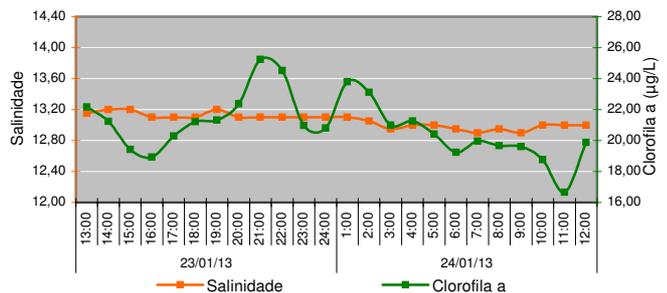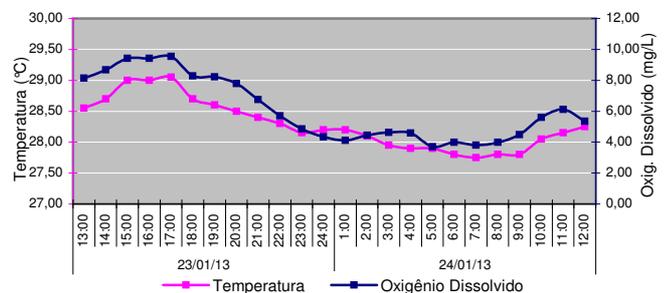


Comunidade Fitoplânctônica - coleta em 21/01/13

Densidade Média de 2,5 milhões de ind./mL.

Variação Redução de 21% na densidade média em relação à coleta do dia 16/01/13.

Dominância 54% da espécie *Synechocystis salina* e predominância de 98% do grupo cianobactéria.



■ Cianobactérias ■ Outros